

**STRUČNA PODLOGA U POSTUPKU RAZMATRANJA
USKLAĐENOSTI UVJETA IZ RJEŠENJA O OKOLIŠNOJ
DOZVOLI ZA POSTROJENJE ZA PRIVREMENO
SKLADIŠTENJE OPASNOG OTPADA „EKOLOŠKI CENTAR
ŠOIĆI“ U KOSTRENI OPERATERA DEZINSEKCIJA d.o.o.**

NE-TEHNIČKI SAŽETAK

Prosinac, 2022.

Naručitelj: DEZINSEKCIJA d.o.o., Brajšina 13, 51000 Rijeka

Naziv dokumenta: Stručna podloga u postupku razmatranja usklađenosti uvjeta iz rješenja o okolišnoj dozvoli za Postrojenje za privremeno skladištenje opasnog otpada „Ekološki centar Šoići“ u Kostreni - NE-TEHNIČKI SAŽETAK

Izrađivač TAKODA d.o.o., Danijela Godine 8A, Rijeka

Voditelj izrade: Marko Karašić, dipl. ing. stroj.



Stručni suradnici: Lidija Maškarin, struč.spec.ing. spec




Domagoj Krišković, dipl.ing.preh.teh.



Ostali suradnici: Igor Klarić, dipl. ing. stroj.



Heda Čabrijan



Datum izrade: Prosinac 2022.

SADRŽAJ

<u>1. OSNOVNI PODACI O OPERATERU I POSTROJENJU</u>	<u>4</u>
<u>2. OPIS POSTROJENJA I TEHNOLOŠKIH PROCESA</u>	<u>5</u>
<u>3. POPIS SIROVINA, POMOĆNIH MATERIJALA I DRUGIH TVARI, TE PODACI O ENERGIJI KOJA SE KORISTI U POSTROJENJU</u>	<u>7</u>
<u>4. ANALIZA POSTROJENJA U ODNOSU NA NRT</u>	<u>8</u>
<u>5. POPIS KRATICA.....</u>	<u>11</u>
PRILOG 1 SITUACIJSKI PRIKAZ S MJESTIMA EMISIJA.....	12

1. OSNOVNI PODACI O OPERATERU I POSTROJENJU

Ovim se poglavljem pokriva točka A. stručne podloge.

Naziv operatera:	DEZINSEKCIJA d.o.o.
Adresa operatera:	Brajšina 13, 51000 Rijeka
Glavna djelatnost:	38.11 -Skupljanje neopasnog otpada 38.12 – Sakupljanje opasnog otpada
Naziv postrojenja:	Postrojenje za privremeno skladištenje opasnog otpada „Ekološki centar Šoići“
Adresa postrojenja:	Šoići 30, Kostrena
Broj zaposlenih:	20
Glavna djelatnost postrojenja sukladno Prilogu I. Uredbe:	5.5. Privremeno skladištenje opasnog otpada koji nije obuhvaćen točkom 5.4. i kojeg se privremeno skladišti radi provedbe postupaka iz točaka 5.1., 5.2., 5.4. i 5.6. ukupnog kapaciteta skladišta većeg od 50 tona, što ne uključuje privremeno skladištenje radi sakupljanja na lokaciji na kojoj je otpad nastao.
Kapacitet glavne jedinice:	487,4 t
Ostale djelatnosti sukladno Prilogu I. Uredbe	U postrojenju se ne obavljaju ostale djelatnosti sukladno Prilogu I. Uredbe

DODATNE INFORMACIJE O POSTROJENJU

Za postrojenje je proveden postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i ishodovano rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš (KLASA: UP/I-351 - 03/14– 8/72 , URBROJ: 517-06-2-1-1-14-11)

Ne postoje prekogranični utjecaji na druge države.

2. OPIS POSTROJENJA I TEHNOLOŠKIH PROCESA

Ovim se poglavljem pokriva točka C. stručne podloge.

Osnovni podaci o lokaciji postrojenja

Postrojenje se nalazi u Primorsko – goranskoj županiji, Općini Kostrena, na katastarskoj čestici 216/4 k.o. Kostrena – Barbara. Lokacija postrojenja ne nalazi se vodozaštitnom području. Najbliži stambeni objekti nalaze se na udaljenosti od oko 160 m. Najbliža područja ekološke mreže nalaze se na udaljenosti oko 2,8 km - HR3000467, Podmorje Kostrene (područja prema direktivi o staništima) i HR2001487, Bakar-Meja (područja prema direktivi o staništima) na udaljenosti od oko 3,4 km

Tehnička jedinica (pogon) u kojoj se odvija glavna djelatnost sukladno Prilogu 1

Tehnička jedinica u kojoj se odvija glavna djelatnost sukladno Prilogu 1 Uredbe je Skladište opasnog otpada

Građevina u kojoj se skladišti otpad izvedena je kao industrijska zgrada (BATC WT NRT 19.e.), sa nepropusnom podnom površinom izvedenom od betona premazanog epoksi smolom (BATC WT NRT 19.c.). Organizacijski i tehnološki podijeljena je u tri zone.

1) Prostor površine 137,25 m² za privremeno skladištenje tekućeg otpada u stabilnim spremnicima (*Oznaka 1 u prilogu*)

U prostoru za skladištenje otpadnih motornih ulja (MU), zauljenih voda (ZV) i otpadnih jestivih ulja (JU) smješteno je 6 spremnika kako slijedi:

- 2x 30 m³ za MU
- 2x 30m³ za ZV
- 2x15 m³ za JU

Maksimalna količina MU koja može biti skladištena u oba spremnika (MU1 i MU2) je 59,4 t.

Maksimalna količina ZV koja može biti skladištena u oba spremnika (ZV1 i ZV2) je 54 t.

Maksimalna količina JU koja može biti skladištena u oba spremnika (JU1 i JU2) je 18,9 t.

Svi spremnici smješteni su u zajedničku tankvanu površine 75,90 m², visine zida 0,5 m, dimenzionirane tako da može prihvatiti volumen jednog spremnika od 30 m³ (BATC WT NRT 4.c. i NRT 19.d.). Cijela tankvana podijeljena je pregradama visine 10 cm u tri dijela, u cilju sprječavanja miješanja raznih tekućina i manjih prolivanja. Spremnici su vertikalni cilindrični s kosim krovom. Izrađeni su iz limova ugljičnog čelika zavarivanjem, antikorozivno zaštićeni iznutra i izvana te izolirani radi gubitka topline (BATC WT NRT 14.c.). Konstruirani su na način da osiguravaju sigurno punjenje, pražnjenje, odzračivanje, uzimanje uzoraka te nepropusno zatvaranje i pečaćenje. Priklučci cjevovoda na spremnike odgovarajućih su dimenzija i smješteni su u tankvanu (BATC WT NRT 19.d.). Priklučci na spremniku namijenjeni su za izlaz produkta, uzimanje uzorka, preljev, drenažu, ulaz za čovjeka te ulaz i izlaz tople vode za podnu grijalicu. Na krovu spremnika je ulaz produkta, odušak te mehanički pokazivač razine (mjerna letva).

U spremnike se autocisternom volumena do 25 m³ dovoze MU, ZV i JU raznih korisnika. Nakon što se u spremnicima prikupe dovoljne količine, one se odvoze van lokacije na daljnju obradu. Odvoz se također obavlja autocisternom. Fiksni dio cjevovoda od zida hale do spremnika završava izvan zida zapornim kuglastim ventilom i brzorastavljivom spojkom. Prekrcaj u oba smjera vrši se pomoću mobilne centrifugalne pumpe. Zbog opasnosti od skrućivanja spremnici i cjevovodi imaju mogućnost zagrijavanja toplom vodom pomoću ugrađenih podnih grijalica. Zagrijavanje vode za potrebe grijanja

spremnika obavlja se pomoću dvije dizalice topline sustava zrak-voda, snage 2 X 5 kW. Svaka dizalica topline radi za svoj medij, sa svojim krugom cjevovoda i cirkulacionom pumpom. Upravljanje radom dizalica topline je riješeno preko ugrađenih termostata na svakom od spremnika. Postoji i mimovod za slučaj kvara jednog uređaja.

2) Prostor površine 513 m² predviđen za privremeno skladištenje i prepakiranje otpada (BATC WT NRT 4.d.) (*Oznaka 2 u prilogu*)

U ovom prostoru skladište se razne vrste opasnog i neopasnog otpada. Otpad se skladišti odvojeno po svojstvu, vrsti i agregatnom stanju. Opasni otpad je pod stalnim nadzorom. Skladištenje otpada obavlja se na način da se otpad nepodudarnih kemijskih svojstava ne skladišti jedan do drugog što se osigurava kroz nadzor tehnološkog postupka, upute za rad i označavanje (BATC WT NRT 2.e.).

Tekući otpad skladišti se u namjenskim IBC spremnicima kapaciteta 1 m³. U skladište se može smjestiti maksimalno 200 spremnika od 1 m³, stoga je i maksimalni kapacitet skladišta za tekući otpad 200 m³. Maksimalne količine pojedinih vrsta opasnog otpada u tonama koje se mogu smjestiti u spremnike su različite za različite vrste otpada i ovise o karakteristikama otpada. Maksimalna količina otpada koja može biti u spremnicima za tekući otpad u ovom prostoru je 374 t.

Kruti otpad se skladištiti u big-bagovima ili spremnicima postavljenim na palete. Ambalaža za otpad mora biti neoštećena i odgovarajuća s obzirom na sastav otpada. U skladište se može smjestiti 200 paleta nosivosti 1,5 t, stoga je maksimalni kapacitet skladištenja za kruti otpad 300 t.

Kod prepakiranja otpada u drugu ambalažu/spremnik postupak se odvija u zatvorenom prostoru, na nepropusnoj podlozi poštivajući propisane radne postupke.

Sav otpad se privremeno skladišti do predaje pravnoj osobi za ovlaštenoj uporabu ili zbrinjavanje otpada.

Tehničke jedinice izvan Priloga 1. (direktno povezane djelatnosti)

Pretakalište jestivih ulja (*Oznaka 3 u prilogu*)

Pretakalište jestivih ulja je prostor površine 10,95 m² u tankvani koji se nalazi uz tankvanu u kojoj su smješteni stabilni spremnici za jestiva ulja (JU1 i JU2).

Jestiva ulja se dovoze u kantama od 60 l i po potrebi se zagrijavaju da bi ulja bila pumpabilna. Prekrcaj iz kanti u spremnike obavlja se mobilnom vijčanom pumpom preko filtra. Kante, pumpa i filter smješteni su u prostoru pored tankvane koja je ograđena niskim betonskim zidom visine 15 cm radi sprječavanja izlivanja ulja po hali. Prekrcaj ulja iz spremnika u autocisternu prilikom odvoza ulja obavlja se pomoću mobilne pumpe preko fiksno ugrađenog filtra. Pumpe i filter smješteni su s vanjske strane zida hale na prostoru pretakališta.

Fotonaponska elektrana

Za opskrbu električnom energijom na krovu objekta ugrađena je fotonaponska elektrana (FNE).

Osnovni elementi FNE su:

- fotonaponski moduli (ON moduli),
- istosmjerni (DC) razvod (vodovi, priključni ormarić PO-DC),
- fotonaponski pretvarač (FN pretvarač),
- izmjenični (AC) razvod (vodovi, priključni ormarić PO-AC),
- obračunsko mjerno mjesto (OMM) prema mreži el. distribucije.

Na krovu, na aluminijsku podkonstrukciju objekta postavljeno je 90 FN modula.

Za nadzor rada ugrađen je sustav za daljinski nadzor.

Procijenjena godišnja proizvodnja električne energije iznosi 29 300 kWh

Sustav odvodnje i obrade otpadnih voda (Oznake K1, V1 i V2 u prilogu)

Sustav odvodnje izveden je kao razdjelni (BATC WT NRT 19.f.). Sanitarne otpadne vode prikupljaju se zasebnim internim instalacijama i ispuštaju u sanitarni kolektor. Otpadne vode od pranja podova, hale i opreme prikupljaju se zasebnom instalacijom i ispuštaju u sanitarni kolektor (K1). Prije ispuštanja, otpadne vode od pranja pročišćavaju se na separatoru s koalescentnim filtrom koji je ugrađen unutar hale u podu (BATC WT NRT 19.g. i 20.c.).

Oborinske vode s krovnih površina građevine za skladištenje otpada odvođe se posebnim sustavom odvodnje do upojne građevine koja se nalazi uz kolni ulaz na lokaciju (V1).

Potencijalno onečišćene oborinske vode (s parkirališta i manipulativnih površina) odvođe se putem rigola i slivnika te se prethodno prije ispusta u upojnu građevinu (V2) pročišćavaju na separatoru s koalescentnim filtrom (BATC WT NRT 19.g. i 20.c.).

3. POPIS SIROVINA, POMOĆNIH MATERIJALA I DRUGIH TVARI, TE PODACI O ENERGIJI KOJA SE KORISTI U POSTROJENJU

Ovim se poglavljem pokriva točka D. stručne podloge.

U postrojenju se ne koriste sirovine u smislu proizvodnje proizvoda već se skladište razne vrste opasnog i neopasnog otpada te otpremaju na obradu van postrojenja. U 2021. godini je u postrojenju prihvaćeno 1152 t neopasnog i 815 t opasnog otpada.

Potrošnja vode

Opskrba vodom riješena je putem priključka na sustav javne vodoopskrbe. Voda se koristi za sanitarne potrebe, održavanje zelenih površina te pranje hale i opreme. U 2021. utrošeno je 1005 m³ vode (sa lokacije postrojenja se vodom opskrbljuju i druge službe koje djeluju u sklopu tvrtke).

Potrošnja energije

U postrojenju se kao energent koristi električna energija. U 2021. godini utrošeno je 53,26 MWh električne energije a fotonaponskom elektranom proizvedeno 29,3 MWh. Od ukupno proizvedene energije 10,5 MWh utrošeno u postrojenju a ostatak je isporučen u elektroenergetsku mrežu HEP ODS-a.

4. ANALIZA POSTROJENJA U ODNOSU NA NRT

Ovim se poglavljem pokriva točka H. stručne podloge.

U svrhu usporedbe sa najboljim raspoloživim tehnikama korištena je provedbena odluka Komisije (EU) 2018/1147 od 10. kolovoza 2018. o utvrđivanju zaključaka o najboljim raspoloživim tehnikama (NRT-i), na temelju Direktive 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća, za obradu otpada, (*Commission implementing decision (EU) 2018/1147 establishing best available techniques (BAT) conclusions for waste treatment, under Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council*), BATC WT, 2018. i Referentni izvještaj o praćenju emisija iz industrijskih postrojenja (*Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations*), REF ROM, 2018.

Analizom relevantnih referentnih dokumenata i tehnika koje se primjenjuju u postrojenju utvrđeno je kako su tehnike koje se primjenjuju u postrojenju najbolje raspoložive tehnike.

Najbolje raspoložive tehnike koje se u postrojenju primjenjuju kao procesne tehnike i način njihove primjene opisane su u poglavlju 2. Osim toga u postrojenju se primjenjuju i slijedeće najbolje raspoložive tehnike:

Operater ima uspostavljen i certificiran sustav upravljanja okolišem prema međunarodnoj normi ISO 14001 kojega se pridržava u radu – BATCWT, NRT 1

Provode se prethodni postupci za prihvata otpada, procedure prihvata otpada i sustavno praćenje otpada koji se zaprima u postrojenje – BATC WT, NRT 2a, 2b i 2c

Lokacija postrojenja je udaljena od osjetljivih receptora (u zoni gospodarske namjene). Namjena postrojenja je skladištenje otpada do otpreme na obradu van postrojenja tako da nema nepotrebnog rukovanja otpadom. – BATC WT, NRT 4a

Osiguran je odgovarajući kapacitet skladišta i sigurno skladištenje otpada – BATC WT, NRT 4b i 4c

Uspostavljeni su postupci u svrhu sigurnog prijevoza i rukovanja otpadom – BATC WT, NRT 5

Prati se potrošnja energije i vode te količine otpada koje ulaze i izlaze iz postrojenja – BATC WT, NRT 11

Otpad koji može uzrokovati neugodne mirise se skladišti u zatvorenim spremnicima i otprema na daljnju obradu u najkraćem roku – BATC WT, NRT 13

Provode se mjere za sprječavanje difuznih emisija u zrak - ograničena je brzina kretanja vozila u postrojenju, otpad se skladišti u zatvorenoj hali u odgovarajućim spremnicima, koriste se pumpe sa mehaničkim brtvama, prometne površine se redovno održavaju i po potrebi peru, oprema se redovno kontrolira i održava, prostor postrojenja se redovno čisti - BATC WT 14a, 14b, 14d, 14e, 14f, 14g

Provode se operativne mjere u svrhu smanjenja emisija buke (redovna kontrola i održavanje opreme, osoblje iskusno i educirano, ne radi se noću) – BATC WT, NRT 18

Primjenjuju se tehnike za smanjenje emisija u vodu - otpadne vode od pranja hale i opreme i potencijalno onečišćene oborinske otpadne vode sa manipulativnih površina se prije ispuštanja pročišćavaju na separatorima sa koalescentnim filterom – BATC WT, NRT 20 c

Provode se mjere u svrhu sprečavanja i ograničavanja posljedica nesreća i incidenata na okoliš - postrojenje je ograđeno, opremljeno videonadzorom, sustavom za dojavu požara, hidrantskom mrežom i vatrogasnim aparatima, uspostavljene su procedure u svrhu upravljanja emisijama iz nesreća/incidenata te njihovog evidentiranja, – BATC WT, NRT 21a, 21b i 21c

Planiranje ciljeva poboljšanja i povezanih aktivnosti po pitanju energetske učinkovitosti provodi se kroz ciljeve zaštite okoliša u sklopu integriranog sustava upravljanja Prati se potrošnja električne energije i količina električne energije isporučene elektroenergetsku mrežu – BATC WT, NRT 23a i 23b (i, ii)

Ambalaža (bačve, spremnici, palete itd.) se ponovno upotrebljava za pakiranje otpada – BATC WT, NRT 24

Najbolje raspoložive tehnike koje nisu primjenjive u postrojenju:

BATC WT, NRT 2d – odnosi se na upravljanje kvalitetom proizvoda obrade što nije primjenjivo jer se u postrojenju ne obavlja obrada već samo privremeno skladištenje otpada

BATC WT, NRT 2f – odnosi se na postupke miješanja i homogenizacije otpada koji se u postrojenju ne obavljaju

BATC WT, NRT 2g – odnosi se na postupke sortiranja otpada što se u postrojenju ne obavlja

BATC WT, NRT 8 – odnosi se na praćenje usmjerenih industrijskih emisija u zrak kojih u postrojenju nema

BATC WT, NRT 9 – odnosi se na praćenje difuznih industrijskih emisija u zrak iz raznih postupaka obrade otpada a koji se u postrojenju ne obavljaju

BATC WT, NRT 10 i NRT 12 – odnosi se na praćenje emisija neugodnih mirisa – Primjenjivost je ograničena na slučajeve kada se nastanak neugodnih mirisa u osjetljivim receptorima može očekivati i/ili je zabilježen a što u predmetnom postrojenju nije slučaj. (U blizini postrojenja nema osjetljivih receptora (gospodarska zona). U dosadašnjem radu nije bilo pritužbi na neugodne mirise niti se isto očekuje.)

BATC WT, NRT 15 i NRT 16 – odnose se na emisije u zrak iz spaljivanja na baklji a što se u postrojenju ne radi

BATC WT, NRT 17 – odnosi se na plan za upravljanje bukom i vibracijama – Primjenjivost je ograničena na slučajeve kada se nastanak buke ili vibracija u osjetljivijim receptorima može očekivati i/ili je zabilježen a što u predmetnom postrojenju nije slučaj. (U blizini postrojenja nema osjetljivih receptora (gospodarska zona). U dosadašnjem radu nije bilo pritužbi na buku niti se isto očekuje.). Ne koristi se oprema koja bi uzrokovala povišenu razinu vibracija. Napravljena su mjerenja buke i izmjerene razine su u skladu s propisanim vrijednostima

BATC WT, NRT 22 – odnosi se na upotrebu otpada za obradu drugih vrsta otpada a u postrojenju se obrada otpada ne radi

BATC WT, NRT 25 – 53 – odnose se na razne tehnike obrade otpada a što se u postrojenju ne radi

MONITORING

Emisije u zrak

U postrojenju ne nastaju industrijske emisije u zrak jer se ne obavljaju postupci obrade otpada.

Emisije u vode

U postrojenju nastaju sanitarne otpadne vode, oborinske otpadne vode sa manipulativnih i krovnih površina te otpadne vode od pranja hale, kruga postrojenja i opreme. Kako se u postrojenju ne obavljaju postupci obrade otpada, rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš kao i okolišnom dozvolom nije propisano praćenje emisijskih parametara već samo količina ispuštenih otpadnih voda.

Tokovi otpadnih voda u postrojenju su definirani projektnom dokumentacijom i Planom rada i održavanja vodnih građevina za odvodnju i uređaja pročišćavanje otpadnih voda. S obzirom da navedena dokumentacija ne sadrži sve informacije prema zahtjevima NRT 3, Operater će do pripreme knjige uvjeta okolišne dozvole izraditi dokument „Popis tokova otpadnih voda“ koji će sadržavati sve informacije sukladno navedenoj najboljoj raspoloživoj tehnici na osnovu čega će se i redefinirati uvjeti monitoringa otpadnih voda

Emisije buke

U dosadašnjem radu postrojenja nije zabilježena pojava prekomjerne buke ili vibracija u osjetljivim receptorima (nije bilo pritužbi iz okruženja) niti se pojava očekuje. Postrojenje se nalazi u gospodarskoj zoni. 2018. godine su napravljena zadnja mjerenja buke i izmjerene razine su u skladu s propisanim vrijednostima. Mjerenja su napravljena od strane ovlaštene tvrtke ZAGREBINSPEKT d.o.o. (Izvještaj br: 33-AL38-30/18)

Br:	Opis mjernog mjesta	Rezid. buka L_{res}	Ekviv. buka L_{Aeq}	Prilagod. zbog položaja izvora ili mikrof. ili KT/KI/KNF	Ocjenska buka L_{RAeq}	Dopuštena razina
Dnevni uvjeti						DAN – VEČER
1.	RAZINA TLA / 1,0m JUŽNO OD VANJSKIH JEDINICA KLIMATIZACIJE GRAĐEVINA ZA SKLADIŠTENJE OTPADA „EKO CENTAR ŠOIĆI“, Kostrena, Šoići 30, - uključene jedinice klimatizacije na max	-	71,0	- 3	68,0	obzirom na zonu da na rubu ne prelazi 80,0 (rub udaljen 5,0m)
2.	M.T.1. / NA ISTOČNOM RUBU DVORIŠTA UGROŽENOG OBJEKTA A, Šoići bb - uključeni svi izvori buke na max. - objekt A udaljen 120m	-	54,8	-	54,8	obzirom na zonu 65,0
3.	M.T.2. / NA SJEVEROZAPADNOM RUBU PARCELE GRAĐEVINE ZA SKLADIŠTENJE OTPADA „EKO CENTAR ŠOIĆI“, Kostrena, Šoići 30. - uključene jedinice klimatizacije na max - uključeni navedeni izvori buke	-	52,6	-	52,6	obzirom na zonu i raspored susjednih objekata 80,0
4.	M.T.3. / NA JUGOISTOČNOM RUBU PARCELE GRAĐEVINE ZA SKLADIŠTENJE OTPADA „EKO CENTAR ŠOIĆI“, Kostrena, Šoići 30 - uključeni navedeni izvori buke	-	60,7	-	60,7	obzirom na zonu i raspored susjednih objekata 80,0
5.	M.T.4. / NA SJEVEROISTOČNOM RUBU PARCELE GRAĐEVINE ZA SKLADIŠTENJE OTPADA „EKO CENTAR ŠOIĆI“, Kostrena, Šoići 30, - uključeni navedeni izvori buke	-	61,3	-	61,3	obzirom na zonu i raspored susjednih objekata 80,0
6.	IZRAČUNATO EKSTRAPOLACIJOM NA FASADI OBJEKTA A, Kostrena, Šoići bb - na bazi rezultata mjernog mjesta 5 20 lg 120/14 = 18,7 dB(A)	-	61,3 - 18,7	-	42,6	za uvjete dana-večeri 65,0 ----- za uvjete noći 50,0
7.	URED U ANEKSU SA SJEVEROISTOČNE STRANE GRAĐEVINE ZA SKLADIŠTENJE OTPADA „EKO CENTAR ŠOIĆI“, Kostrena, Šoići 30, - uključeni navedeni izvori buke	-	45,1	-	45,1	obzirom na namjenu prostora 55/65


5. POPIS KRATICA

BATC; zaključci o najboljim raspoloživim tehnikama

WT; obrada otpada (iz zaključaka o najboljim raspoloživim tehnikama za obradu otpada)

NRT; najbolje raspoložive tehnike (primjer: BATC WT, NRT 1- najbolja raspoloživa tehnika br. 1 iz zaključaka o obradi otpada)

Prilog 1 Situacijski prikaz s mjestima emisija

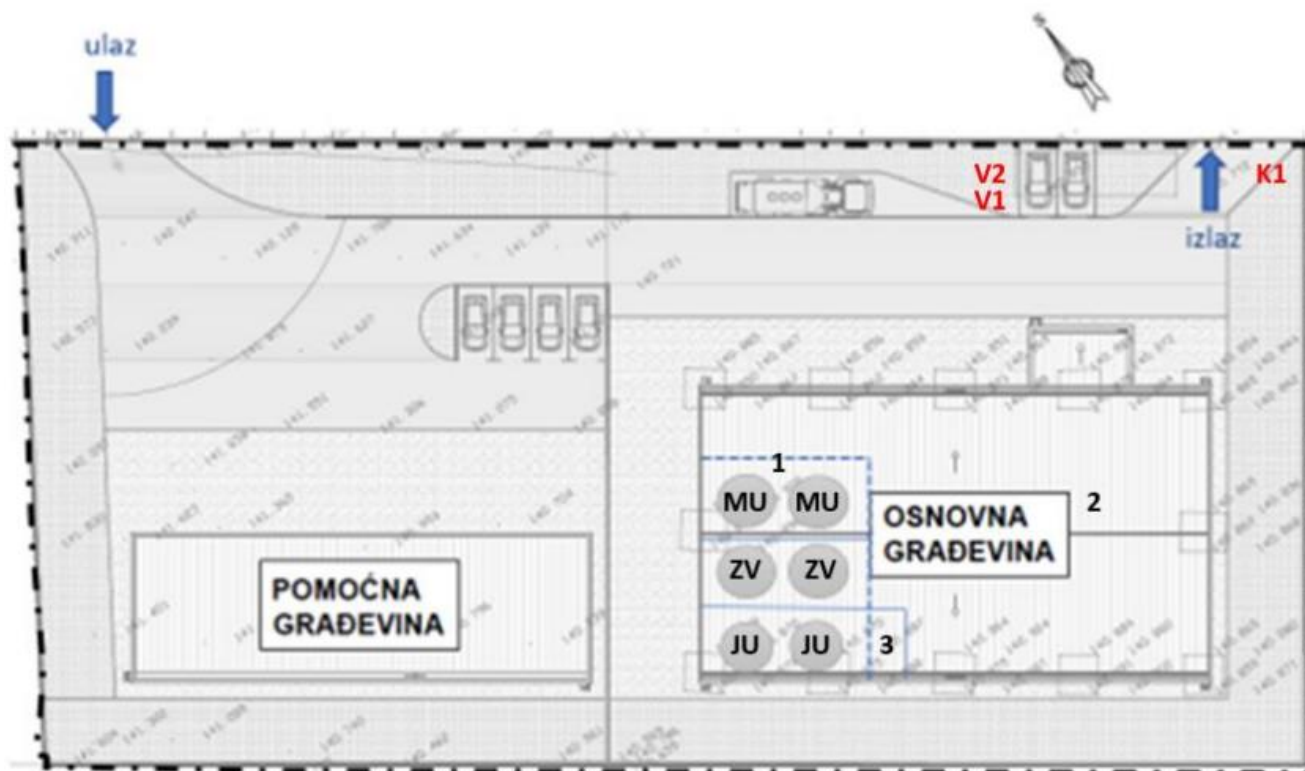

LEGENDA:

- 1 Prostor za skladištenje MU, ZV i JU
- 2 Prostor za skladištenje ostalih vrsta otpada
- 3 Prostor za pretakanje jestivih ulja
- JU Spremnici otpadnih jestivih ulja
- ZV Spremnici za zauljene vode
- MU Spremnici motornih ulja
- K1 Ispust u sustav javne odvodnje
- V1 Upojni bunar
- V2 Upojni bunar